


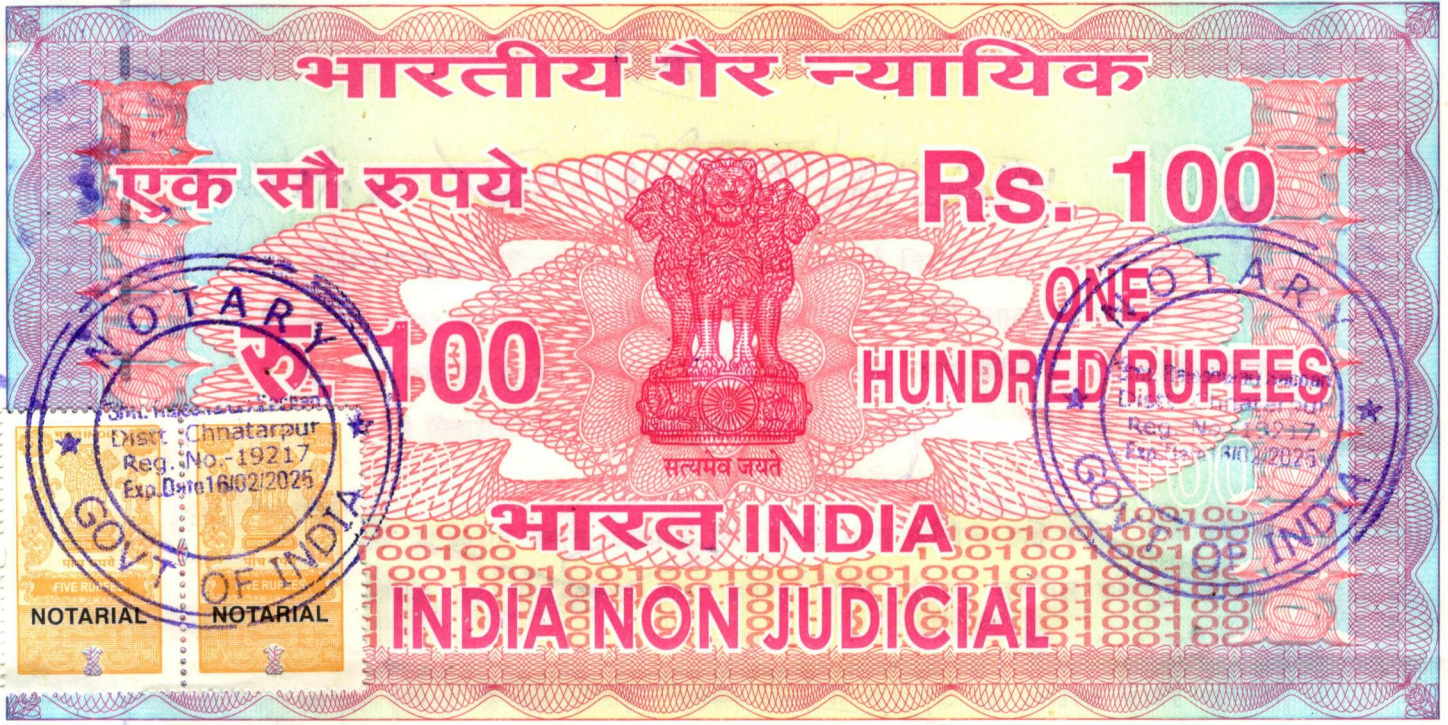

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL, CHHATARPUR (M.P.)-471001

CB 632118

Old Provisional NOC Application No. : 6100009761/FNOC/COL/2023/5371
New Temporary NOC Application No.:

Building Height : 10.50 Meter
Overhead Tank : 20000 Litres
Bore well : YES
Access : YES
Down Comer : YES
Hose Reel : YES
D.G. System : YES
Yard Hydrant : YES
U.G. Tank with draw off connection: YES
Fire Pump : NA
Terrace Pump : YES
First Aid Fire Fighter Appliances : YES
Auto detection System : NA
Fire Extinguisher : YES
Emergency exit signboard : YES
Smoke detector : NA

Smt. Rajeshwari Sachan
Public Notary
File No.-N11013/4152/1BNC
Reg.No.-19217, Exp. Date 16/02/2025
Govt. of India
Area Distt. Chhatarpur (M.P.)

12 JUN 2023


[Signature]

Manager
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

आर० के० सचान
विक्रेता

वचन-पत्र
भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था

1. मैं जॉन वर्गीस थॉपिल पिता श्री वर्गीस उम्र 61 वर्ष निवासी बिशप हाउस, सतना जिला सतना म0प्र0 का होकर विद्यालय मरिया माता कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, छतरपुर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ एवं वर्तमान में विद्यालय मरिया माता कॉन्वेन्ट हाई स्कूल परिसर, छतरपुर में निवासरत हूँ तथा निम्नानुसार यह शपथ पूर्वक कथन करता हूँ:-
2. मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता हूँ कि, मरिया माता कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, चौबे कॉलोनी, वाई कमांक. 34, मकान नंबर 291, छतरपुर नगर पालिका, तहसिल छतरपुर म0प्र0 में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भूमी विकास नियम नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4 तथा भारतीय मानक संहिता के आधार पर समस्त भवन में फस्टएड एवं फिक्स्ड फायर फायटिंग व्यवस्था का स्थापन विधिवत रूप से नियमानुसार किया गया है एवं भविष्य में भी उसके संचालन एवं रख रखाव हेतु उचित व्यवस्था रखने के साथ-साथ संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/मार्गदर्शनों का पालन आवश्यक रूप से किया जाएगा।
3. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भवन की अग्निसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन हेतु फायर कर्मी रखे गये हैं एवं भवन में स्थापित समस्त फायर उपकरणों की ऑपरेशनल स्थिति में उनका रख रखाव नियमानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
4. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भवन में विद्युत की ओवरलोडिंग से बचाव हेतु उपाय किये गये हैं एवं भवन में गुड हाउस-किपिंग का पालन किया जा रहा है। भवन के चारों ओर दिये गये ओपन स्वेस को भविष्य में भी निर्वाध रूप से खुला रखा जाएगा तथा ओपन स्वेस में कोई वाहन पार्किंग नहीं की जाएगी।
5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भवन को आसमानी विजली से बचाव हेतु तडित चालक कन्ट्रोलिंग व्यवस्था की गई है। भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु मॉक-ड्रिल भवन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीयों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं फायर एक्सटिंग्युशर्स की रिफिलिंग आदि की व्यवस्था समय-समय पर नियमित रूप से किया जाएगा।

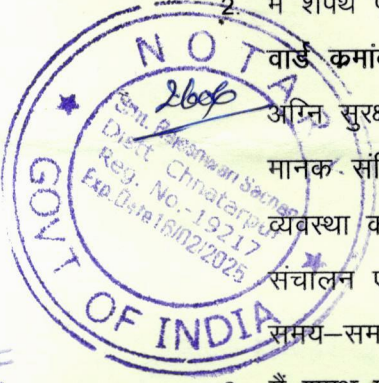

BEFORE ME

Smt. Rajeshwari Sachan
Public Notary
File No.-N11013/4152/1BNC
Reg. No.-19217, Exp. Date 16/02/2025
Govt. of India
Area Distt. Chhatarpur (M.P.)

प्रबंधक/ऑथराईज्ड अधिकारी

हस्ताक्षर शील सहित

Manager

Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

12 JUN 2023